

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ

Публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного участка (земельных участков) в целях, предусмотренных п.2 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для строительства и реконструкции ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков по инвестиционному проекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Зелёный угол – Суходол со строительством заходов на Шкотовскую ТЭЦ, ориентировочной протяженностью 2х0,5 км, с образованием ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Суходол и ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Зелёный угол, реконструкция ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков, ориентировочной протяженностью 2х2,0 км, с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Гродеков и ВЛ 220 кВ Волна – Гродеков с отпайкой на ПС Западная, строительство ПС 220 кВ Гродеков трансформаторной мощностью 125 МВА (для ТП объектов по производству электрической энергии ПАО «РусГидро»)»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Приморский край, Надеждинский муниципальный район, сельское поселение Надеждинское, поселок Соловей-Ключ.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	12 122 м ²
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного участка (земельных участков) на срок 10 месяцев в целях, предусмотренных п.2 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для строительства и реконструкции ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков по инвестиционному проекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Зелёный угол – Суходол со строительством заходов на Шкотовскую ТЭЦ, ориентировочной протяженностью 2х0,5 км, с образованием ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Суходол и ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Зелёный угол, реконструкция ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков, ориентировочной протяженностью 2х2,0 км, с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Гродеков и ВЛ 220 кВ Волна – Гродеков с отпайкой на ПС Западная, строительство ПС 220 кВ Гродеков трансформаторной мощностью 125 МВА (для ТП объектов по производству электрической энергии ПАО «РусГидро»)» Обладатель публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания -Россети», ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336 Почтовый адрес: 121353, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4, телефон: +7(495) 664-81-42, электронная почта: info@rosseti.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 25, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1					
1	390 520,50	1 409 465,14	Аналитический метод	0,10	—
2	390 546,79	1 409 461,27	Аналитический метод	0,10	—
3	390 563,12	1 409 482,11	Аналитический метод	0,10	—
4	390 518,94	1 409 488,62	Аналитический метод	0,10	—
5	390 428,26	1 409 422,99	Аналитический метод	0,10	—
6	390 425,33	1 409 420,65	Аналитический метод	0,10	—
7	390 416,57	1 409 432,25	Аналитический метод	0,10	—
8	390 513,83	1 409 506,14	Аналитический метод	0,10	—
9	390 515,67	1 409 506,57	Аналитический метод	0,10	—
10	390 575,67	1 409 498,14	Аналитический метод	0,10	—
11	390 601,77	1 409 526,36	Аналитический метод	0,10	—
12	390 597,39	1 409 567,52	Аналитический метод	0,10	—
13	390 598,28	1 409 569,54	Аналитический метод	0,10	—
14	390 704,48	1 409 649,29	Аналитический метод	0,10	—
15	390 707,48	1 409 651,55	Аналитический метод	0,10	—
16	390 716,17	1 409 640,06	Аналитический метод	0,10	—
17	390 894,02	1 409 772,49	Аналитический метод	0,10	—
18	390 891,35	1 409 790,31	Аналитический метод	0,10	—
19	390 826,51	1 409 741,38	Аналитический метод	0,10	—
20	390 783,96	1 409 713,29	Аналитический метод	0,10	—
21	390 752,31	1 409 689,37	Аналитический метод	0,10	—
22	390 720,02	1 409 664,97	Аналитический метод	0,10	—
23	390 688,57	1 409 641,21	Аналитический метод	0,10	—
24	390 656,15	1 409 616,71	Аналитический метод	0,10	—
25	390 623,97	1 409 592,39	Аналитический метод	0,10	—
26	390 592,22	1 409 568,39	Аналитический метод	0,10	—
27	390 558,91	1 409 543,22	Аналитический метод	0,10	—
28	390 528,21	1 409 520,03	Аналитический метод	0,10	—
29	390 496,02	1 409 495,70	Аналитический метод	0,10	—
30	390 463,83	1 409 471,38	Аналитический метод	0,10	—
31	390 432,61	1 409 447,78	Аналитический метод	0,10	—
32	390 394,40	1 409 418,91	Аналитический метод	0,10	—
33	390 363,63	1 409 395,65	Аналитический метод	0,10	—
34	390 359,75	1 409 390,31	Аналитический метод	0,10	—
35	390 345,28	1 409 379,62	Аналитический метод	0,10	—
36	390 329,95	1 409 384,36	Аналитический метод	0,10	—
37	390 324,87	1 409 367,93	Аналитический метод	0,10	—
38	390 349,77	1 409 360,23	Аналитический метод	0,10	—
39	390 406,29	1 409 405,42	Аналитический метод	0,10	—
40	390 418,32	1 409 402,48	Аналитический метод	0,10	—
41	390 520,70	1 409 481,25	Аналитический метод	0,10	—
42	390 538,47	1 409 478,70	Аналитический метод	0,10	—
1	390 520,50	1 409 465,14	Аналитический метод	0,10	—
2					
43	390 622,88	1 409 562,99	Аналитический метод	0,10	—
44	390 615,82	1 409 551,61	Аналитический метод	0,10	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
45	390 614,63	1 409 561,20	Аналитический метод	0,10	—
46	390 710,69	1 409 635,88	Аналитический метод	0,10	—
47	390 713,96	1 409 631,60	Аналитический метод	0,10	—
43	390 622,88	1 409 562,99	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК 25, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—


ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

Схема расположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного участка (земельных участков) в целях, предусмотренных п.2 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для строительства и реконструкции ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков по инвестиционному проекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Зелёный угол – Суходол со строительством заходов на Шкотовскую ТЭЦ, ориентировочной протяженностью 2х0,5 км, с образованием ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Суходол и ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Зелёный угол, реконструкция ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков, ориентировочной протяженностью 2х2,0 км, с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Гродеков и ВЛ 220 кВ Волна – Гродеков с отпайкой на ПС Западная, строительство ПС 220 кВ Гродеков трансформаторной мощностью 125 МВА (для ТП объектов по производству электрической энергии ПАО «РусГидро»)»

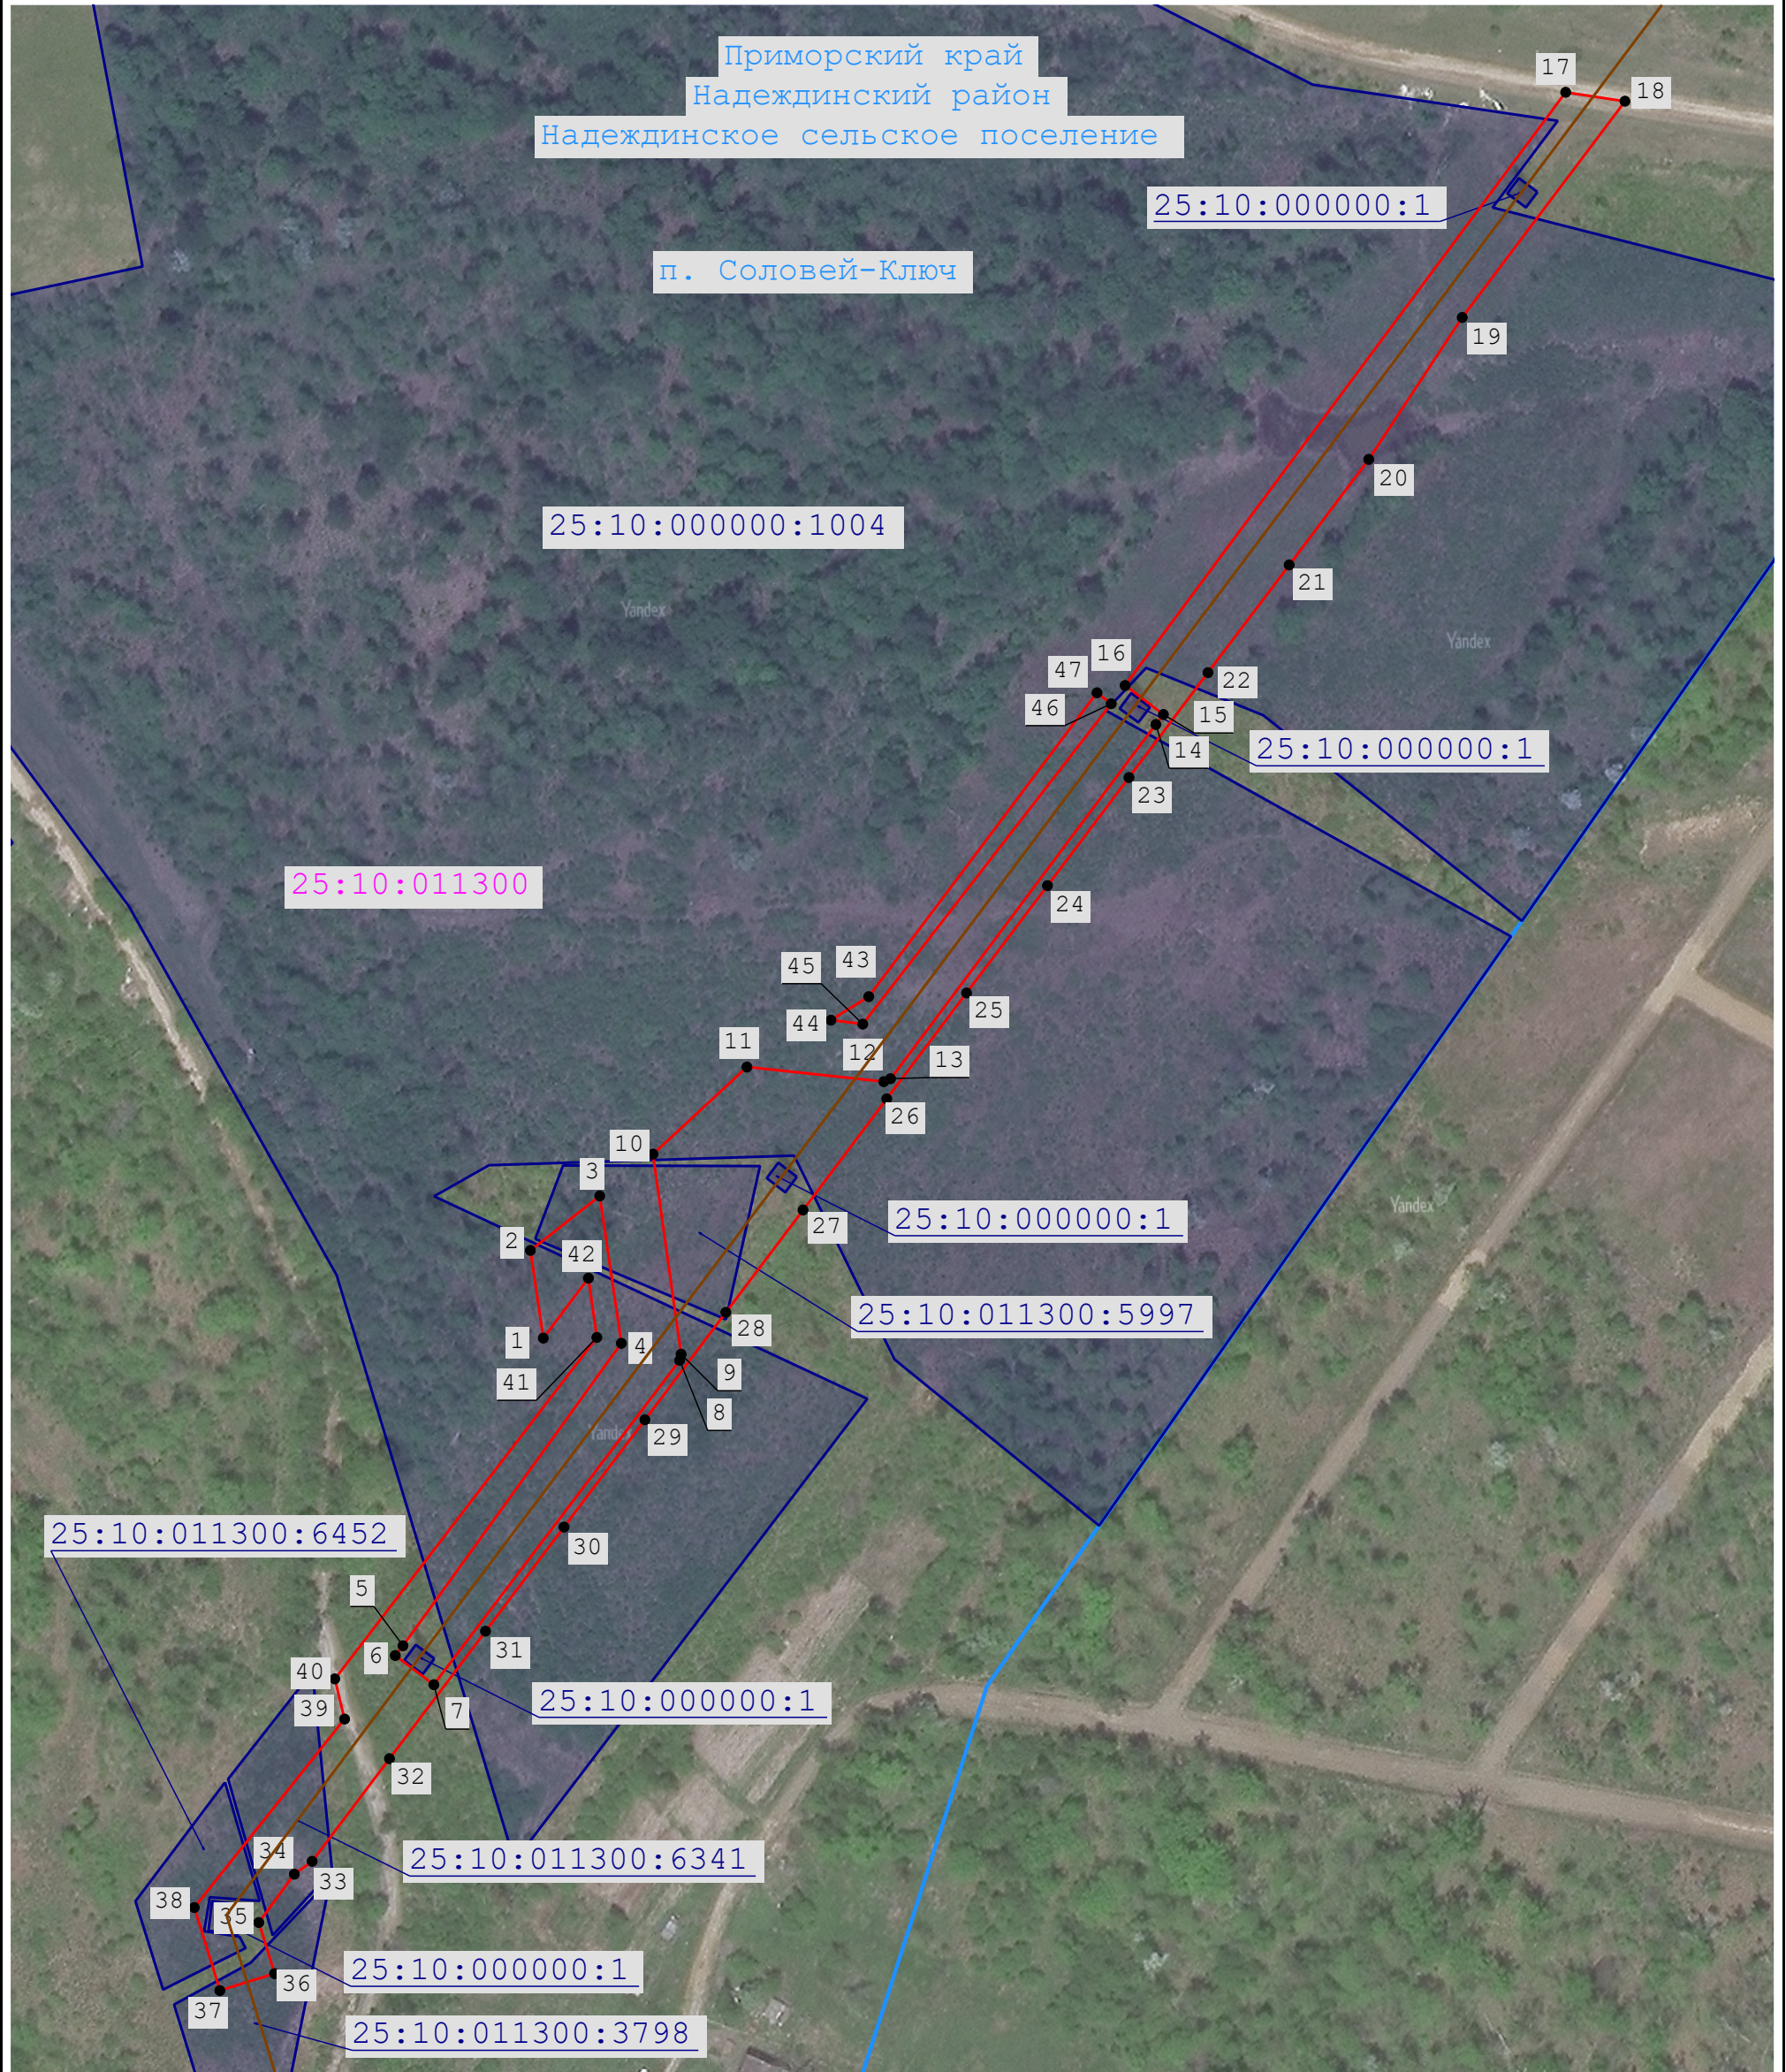

Условные обозначения:

- | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|
| | - обозначение проектной границы публичного сервитута | | 1 | - обозначение характерной точки проектной границы публичного сервитута |
| | - обозначение границы муниципального образования | | г. Кириши | - обозначение наименования муниципального образования |
| | 77:22:0020118 | | 50:27:0020330:137 | - обозначение границы и кадастрового номера земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут |
| | - обозначение местоположения инженерного сооружения ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна с отпайкой на ПС Западная | | | |